

Produktinformation für

IM 308-C, 6ES5 308-3UC21

ab Erzeugnisstand $\frac{X12}{314}$

Deutsch

Wichtige Informationen zum Betrieb der Baugruppe

Beachten Sie bitte die folgende Ergänzung zum Handbuch *Dezentrales Peripheriegerät ET 200, Ausgabe 4 (Best.-Nr. 6ES5 998-3ES12)*.

Aussehen der IM 308-C mit der Bestellnummer 6ES5 308-3UC21

Die Steckbrücke X10 ist auf der IM 308-C nicht mehr vorhanden. Die Schnittstelle Profibus DP (X3) wird erdfrei betrieben.

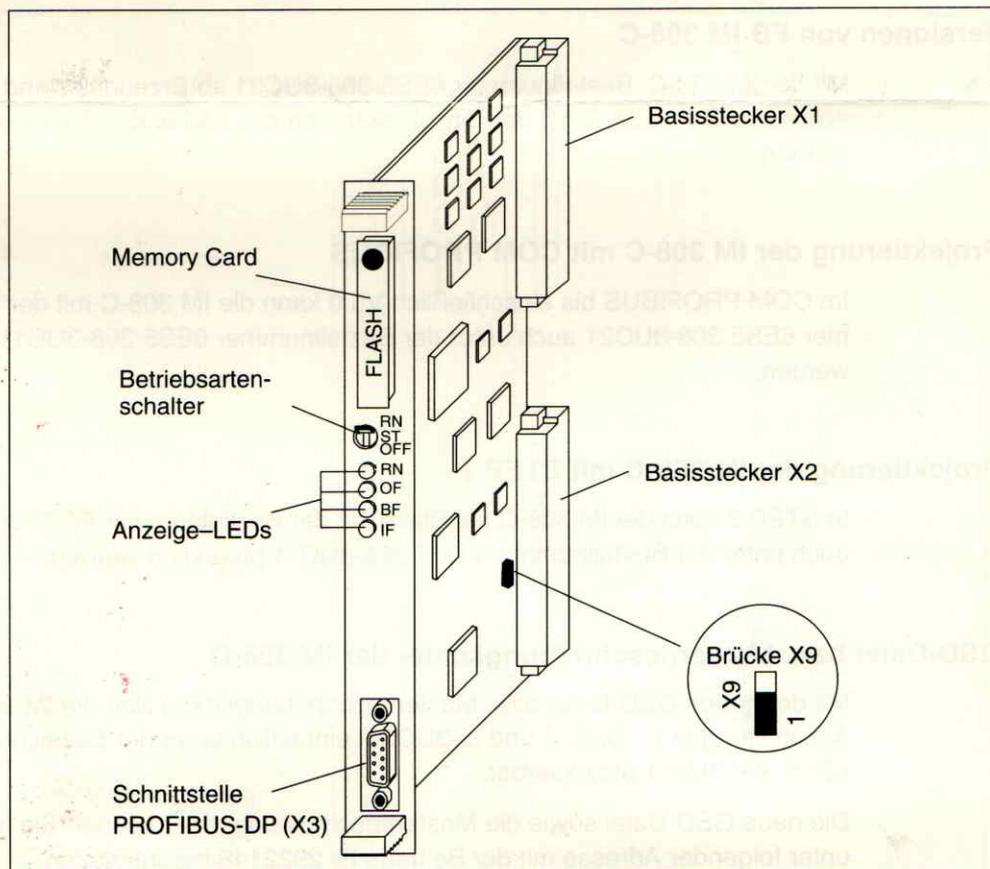


Bild 1-1 Masteranschlüsse IM 308-C